


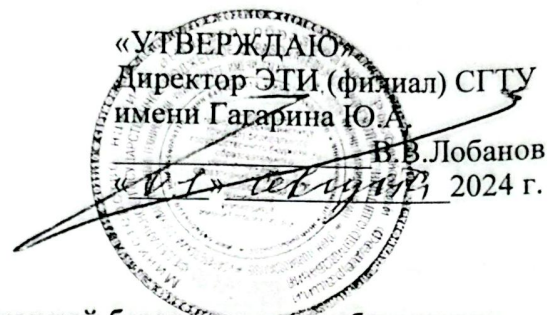

Инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитии

I. Общие положения

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитии (далее – Инструкция) является обязательной для исполнения всеми проживающими лицами и работниками общежития.
 2. Инструкция разработана на основе постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
 3. Работники, вновь назначенные на должности в общежитии, допускаются к работе только после прохождения инструктажа по мерам пожарной безопасности.
 4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации несут руководители общежития и должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее – ответственные за обеспечение пожарной безопасности).
 5. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности обеспечивают своевременное выполнение норм и правил пожарной безопасности, а также предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору, предложений комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности учреждения (предприятия).
 6. Руководитель обеспечивает ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности. В жилых комнатах и на этажах общежития должны быть вывешены планы эвакуации на случай пожара. При наличии на указанных объектах защиты иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.
 7. В жилых комнатах общежития запрещается устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение.
- Запрещается курить во всех помещениях общежития, использование открытого огня на балконах (лоджиях) жилых комнат.
- Запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, газовые горелки, и др.).

8. Запрещается использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения общежития для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

II. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в общежитии

9. В общежитии на видном месте должны быть вывешены таблички с указанием номера вызова пожарной команды, инструкция ответственного за противопожарное состояние объекта, памятка действий при возникновении пожара и о мерах по его предотвращению.

10. Приказом руководителя ЭТИ для общежития должен быть установлен: порядок обесточивания электрооборудования при пожаре.

11. Должны быть разработаны и на видных местах вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. Все лица, исполняющие служебные обязанности в помещениях, указанных в плане, должны быть ознакомлены с планом эвакуации, а также должны быть смонтированы системы (установки) оповещения людей о пожаре.

12. Проживающие в общежитии лица, а также работники общежития обязаны:

- соблюдать требования правил пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим;
- выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами (компьютеры, кондиционеры, электрочайники, холодильники и т. д.), газовыми приборами, предметами бытовой химии, другими пожароопасными веществами и материалами.

III. Содержание общежития

13. Дороги, проезды и подъезды к общежитию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой – очищенными от снега и льда.

14. Противопожарные системы (противодымная защита, средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение) общежития, устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

15. Не допускается использовать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

16. При реконструкции и перепланировке помещений общежития, при изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

17. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) общежития необходимо содержать в исправном состоянии и периодически проверять на соответствие требованиям нормативно-технических документов по пожарной безопасности.

18. Окна чердаков, технических этажей и подвалов следует остеклить, а их двери содержать в исправном состоянии. На дверях указывают места хранения ключей.

19. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери могут запираются лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

20. Световые указатели «Выход» должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

21. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия в общежитии должны быть надежно прикреплены к полу.

22. При эксплуатации общежития запрещается:

- хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ, ГЖ, взрывчатые вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых и вентиляционных камер;
- снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, коридорах, тамбурах и на лестничных клетках;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков и на лестничных клетках ступеней и площадок;
- фиксировать самозакрывающиеся двери на лестничных клетках, в коридорах, холлах и тамбурах, а также снимать их;
- использовать обычное стекло вместо армированного при остеклении рам и фрамуг;
- пользоваться поврежденными электроустановками;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электрочайниками и другими нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

23. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежития руководителями обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

24. Мебель в жилых комнатах общежития должна быть расставлена таким образом, чтобы были свободны эвакуационные пути из комнаты.

25. В жилых комнатах общежития запрещается:

- проводить какие-либо работы с применением открытого огня;
- проводить без разрешения лакокрасочные работы; работы (чистка пола, стен, мебели, приборов и т. п.) с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, керосин, растворители и т. п.);
- накапливать мусор. Вынос мусора из комнаты должен осуществляться ежедневно.

26. При эксплуатации электропроводки, электророзеток, электровыключателей запрещается:

- крепить открытую электропроводку непосредственно к стене гвоздями;
- связывать, скручивать, отгибать открытую электропроводку, использовать открытую электропроводку, электровыключатели, электророзетки для подвешивания каких-либо предметов;
- пользоваться поврежденными (неисправными), а также плохо зафиксированными в (на) стенах электророзетками и электровыключателями;
- включать в электророзетки неисправные электроприборы, а также вставлять в них посторонние предметы;
- самостоятельно изменять схему электроснабжения комнаты: монтировать, демонтировать электропроводку, электророзетки, электровыключатели.

Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание электропроводки, электророзеток, электровыключателей проводится слесарем-электромонтером, обслуживающим общежитие;

- открытую электропроводку безить инвентарно, красить красками, заклеивать и забивать какими-либо материалами;
- сверлить отверстия в стенах, вбивать в стены гвозди, дюбели и т. п. в местах, где имеется скрытая электропроводка, без согласия на это заведующего общежитием и в отсутствие слесаря-электромонтера, обслуживающего общежитие;
- перегружать электросеть, то есть включать в одну электророзетку непосредственно или через электроприемники, электроудлинители электроприборы, суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт.

27. При эксплуатации электроприборов запрещается:

- нарушать требования разработанных заводами-изготовителями инструкций по эксплуатации электрических приборов;
- эксплуатация электроприборов (в том числе электроудлинителей и электроприемников) в технически неисправном состоянии (поврежден корпус электроприбора, повреждена или утрачена свои защитные свойства изоляции электрошнура, разбита или неисправна электровилка, имеется запах гари, электроприбор «бьется» током);

- подключать электроприборы в электросеть с напряжением большим, чем напряжение, на которое рассчитан электроприбор;
- включать электроприбор в электросеть напрямую, без электровилки;
- переносить электроприборы, включенные в электросеть;
- устанавливать на электроприборы какие-либо предметы, в том числе горючие предметы, посуду с жидкостью (вазы с цветами, стакан с водой и т. п.);
- завязывать, скручивать, заземлять электрошнуры электроприборов;
- тянуть за электрошнур для отсоединения электроприбора от электросети;
- применять для защиты электроприборов электропредохранители с большим, чем положено, номинальным током, а также электропредохранители заводского изготовления (скрутки проволоки – «жучки»);
- проводить самостоятельно ремонт электроприборов. Ремонт электроприборов должен осуществляться в специализированной ремонтной мастерской;
- во время грозы все электроприборы, имеющиеся в комнате, должны быть отключены от электросети, а их наружные антенны, если таковые имеются, должны быть отключены от электроприборов;
- оставлять электроприборы без надзора в течение дня, а также на ночь включенными в электросеть, за исключением приборов, которые, согласно нормативным документам, допускаются к эксплуатации без надзора за ними.

28. В общежитии запрещается эксплуатация:

- электронагревательных приборов любого типа (открытого или закрытого, самодельного или промышленного изготовления, большой или малой мощности, с изолирующими подставками или без них), а именно: электрокаминов, электрорефлекторов, электрообогревателей, электроплиток, электрокипятильников, электрочайников, электрокофеварок, электросамоваров, электроутюгов, электропаяльников, электровыжигателей.

Работы с использованием электроутюгов, электропаяльников и электровыжигателей разрешаются только в специально выделенном для этих целей помещении;

- печей СВЧ;
- кинопроекторов;
- электроиллюминации;
- электроусилительной аппаратуры;
- электроосветительной аппаратуры (прожектора, цветомузыка и т. п.);
- электроприборов, потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт;
- электрических приборов самодельного изготовления;
- портативных газовых плиток.

29. В общежитии допускается эксплуатация следующих электроприборов, при условии что они технически исправны и эксплуатируются согласно требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя: настольных ламп, светильников (типа «бра», «торшер»), радиоприемников, телевизоров, видеомагнитофонов, аудиоманитофонов, холодильников, пылесосов, вентиляторов, электрофенов, электробигудей, диапроекторов, электроудлинителей, электротройников.

30. Электроприборы, эксплуатируемые в общежитии, должны своевременно проходить техническое обслуживание в сроки, оговоренные в документации на их эксплуатацию, в том числе с целью удаления из них горючих отложений (пыль, куски бумаги и т. п.).

31. Уходя из комнаты, необходимо выключить электроосвещение и электроприборы, за исключением тех, которые, согласно нормативным документам на их эксплуатацию, допускается эксплуатировать без надзора за ними.

32. При эксплуатации электроплит на кухне общежития запрещается:

- оставлять их без надзора с включенными нагревательными элементами;
- сушить на и над электроплитами, а также ближе 2 м от них какие-либо предметы (в том числе белье, обувь и т. п.);
- заливать конфорки электроплиты жиром и сахаристыми веществами.

33. Проживающий обязан докладывать заведующему общежития о каждом случае возгорания, который произошел, но который удалось ликвидировать своими силами или который мог произойти в помещениях общежития.

34. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в помещениях общежития класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, определенного в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запирается на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающую надпись «Огнеопасно. Газ». У входа в общежитие, а также в помещениях зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

35. В случае возгорания, пожара в комнате необходимо:

- включить систему оповещения о пожаре;
- сообщить в пожарную службу по телефону;
- принять меры по тушению возгорания первичными средствами пожаротушения;
- если ликвидировать очаг горения не представляется возможным, выйти из комнаты, закрыть за собой дверь, не запирая ее на замок;
- сообщить о пожаре администрации общежития;
- покинуть общежитие и прибыть на эвакуационную площадку для проведения переклички.

36. При обнаружении пожара или признаков горения в общежитии (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, проживающим необходимо:

- включить систему оповещения о пожаре;
- сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону и администрации ЭТИ;
- принять меры по тушению возгорания первичными средствами пожаротушения;

- если ликвидировать очаг возгорания не представляется возможным, покинуть свою комнату, закрыв окна, фрамуги, форточки. Двери комнаты закрывать на замок не нужно;
- покинуть общежитие и прибыть на эвакуационную площадку для проведения переклички;
- если коридоры, лестничные клетки сильно задымлены и покинуть помещение невозможно, то необходимо оставаться в комнате, плотно закрыв дверь, и подавать через окна, не открывая их, сигналы о своем местонахождении;
- с прибытием аварийно-спасательной службы продолжать подавать сигналы о своем местонахождении и об оказании помощи, при этом окна допускается открывать только в случае крайней необходимости или для спуска по пожарной автолестнице.

IV. Содержание первичных средств пожаротушения

37. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и установок.
38. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.
39. На каждом этаже размещается не менее двух огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара.
40. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загорождений, оборудования) не должно превышать 20 м.
41. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.
42. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи выходов из помещений на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из неторючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

V. Действия должностных лиц при пожаре

43. Работник общежития при обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, задымление и т. п.) обязан:
 - немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону и руководству ЭТИ (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию);
 - оповестить о пожаре находящихся в общежитии людей;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения и по обеспечению сохранности материальных ценностей;
- в случае невозможности локализовать очаг пожара – покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации.

VI. Обязанности ответственного за противопожарное состояние общежития

44. Следить за соблюдением работниками требований пожарной безопасности в помещении.
45. Не допускать курения в помещениях общежития.
46. Следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных средств пожаротушения.
47. Информировать руководство общежития о нарушениях мер пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению пожара.

VII. Порядок пользования первичными средствами пожаротушения

48. При использовании огнетушителя ОУ-5 следует:

- направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения, выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток углекислоты на очаг горения;
- соблюдать меры безопасности (не браться за раструб голыми руками, так как его температура достигает -80°C);
- огнетушитель не переворачивать и держать горизонтально.

49. При использовании огнетушителя ОП-4 следует:

- поднести к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;
- взять ствол, нажать на рукоятку и направить струю на очаг пожара;
- тушить пламя с расстояния не более 3 м.

Начальник отдела ГОЧС и охраны

В.А. Джумайлов

Заместитель директора по КБ

М.А. Петров